


PŮDORYS 3.NP - střecha části B

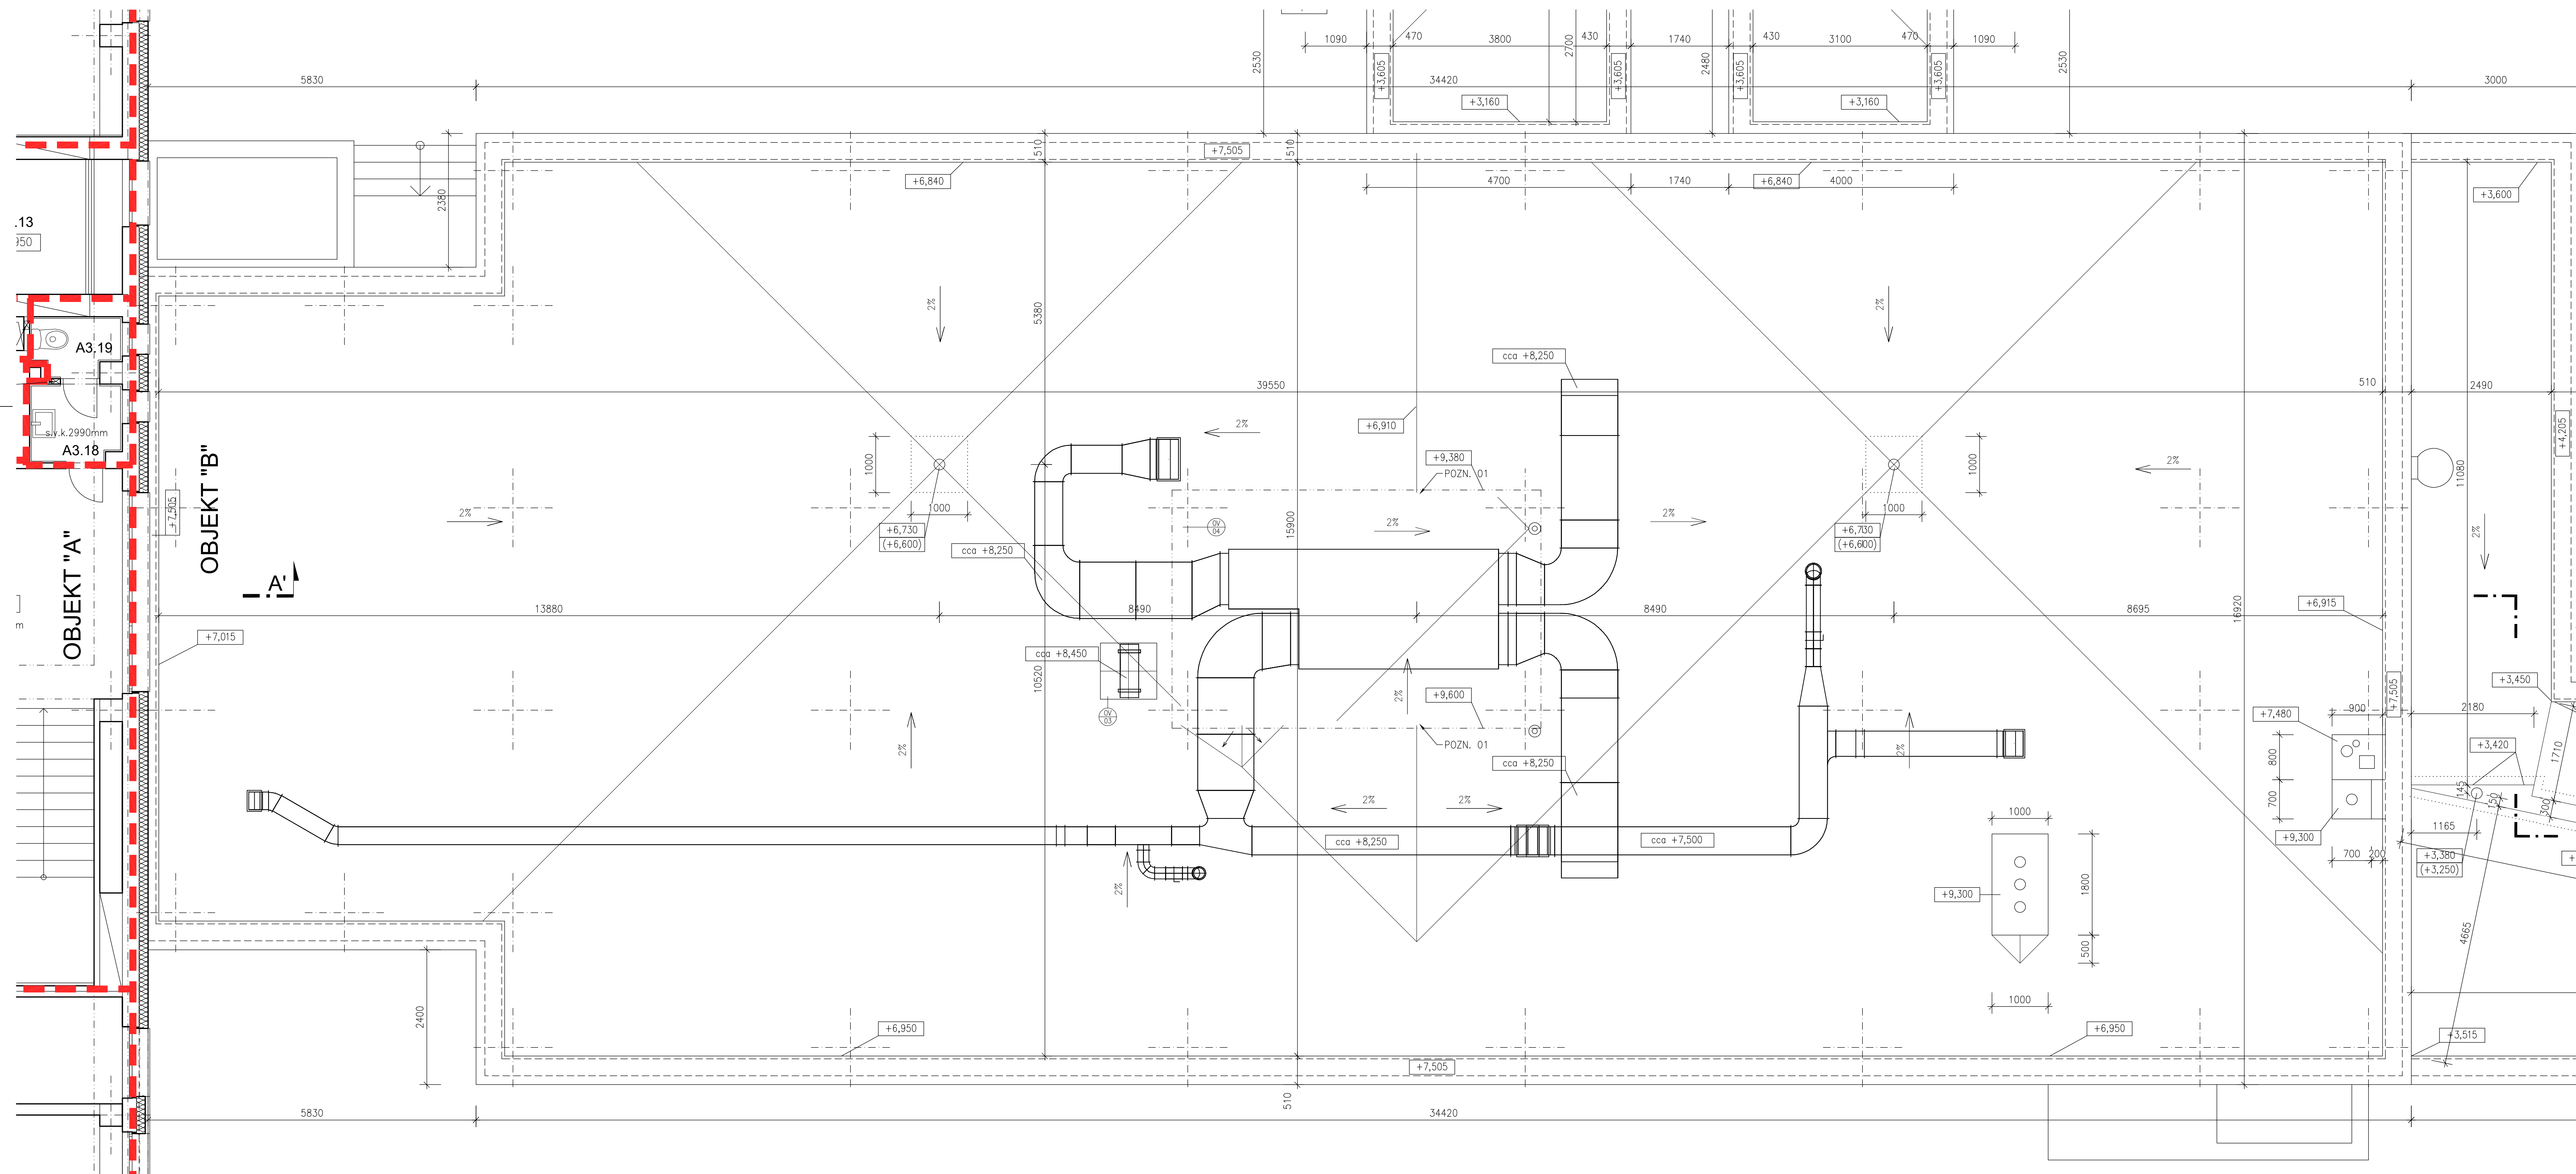


POZNÁMKY:

POZN. 00 - Stávající rozvody VZT v celém objektu budou demontovány. Tyto stávající rozvody nejsou v této projektové dokumentaci zakresleny, přesné trasy a dimenze potrubí jsou patrné z původní projektové dokumentace, která je přílohou této PD.

POZN. 01 - Ocelový rozděšací konstrukce a akustický kryt je řešen v samostatném projektu "Poliklinika Petrovice - zateplení objektu - dodatek" viz TZ.

POZN. 05 - V těchto pozicích jsou navrhovány stěnové mlžky - které jsou vykázány v části VZT. Stavební část řeší pouze

POZN. 05 - v těchto pozicích jsou navrhovány stěnové minizky - které jsou vykázány v části VZ.1. Stavební část řeší pouze prostup stěnou, světlý rozměr potrubí ve stěně je 325x125mm - nový otvor je uvažován v minimálním rozměru 350x150mm S.H. prostupu ve výšce 2175 mm nad podlahou podlaží, V.3 NP se jedná o 5 případů.



POLIKLINIKA - PETROVICE
PROJEKT NOVÉ VZDUCHOTECHNIKY V OBJEKTU
Poliklinika, Ohmova 271, 109 00 Praha 10 - Petrovice

Investor:
MČ PRAHA 10 - PETROVICE
Edisonova 429, 109 00 Praha 10 - Petrovice

Generální projekt	
-------------------	--

Starý a partner
0 1 2 3 4
Starý a partner s.r.o.
Senovážná 996/6, Praha 1, 110 00
tel.: 222 311 691, 222 312 734
email: starv@starvapartner.cz

Stupeň: **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

Zpracovatel části

Zpracovatel částí:

Starý a partner

0 1 2 3 4

Starý a partner s.r.o.
Senovážná 996/6, Praha 1, 110 00
tel.: 222 311 691, 222 312 734
email: stary@staryapartner.cz

Vypracoval:	Zakázkové č.:
-------------	---------------

Ing. arch. Tomáš Tikal Datum: 05/

Projektant:	Počet formátů:
-------------	----------------

Ing. Pavel Hrdina	Měřítka:
-------------------	----------

Část dokumentace:	Č. části:	Stav:
-------------------	-----------	-------

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2015

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	D.1.1	
-------------------------------	-------	--

Obsah výkresu:	Č.výkresu:	Paré
----------------	------------	------